




航空障害灯及び昼間障害標識の設置免除の事務処理基準等の一部改正について


150m未満の複数の風力発電機（以下「風力発電機群」という。）が設置されている場合であって、当該風力発電機群において海拔高の最も高い風力発電機及びその風力発電機群の輪郭を示す風力発電機に航空障害灯が設置されている場合には、以下のことを可能とする。


- (1) 当該風力発電機群において、海拔高の最も高い風力発電機及び当該風力発電機群の輪郭を示す風力発電機以外の風力発電機への航空障害灯及び昼間障害標識（中光度白色航空障害灯が設置されている場合に限る。）の設置を免除すること（設置免除基準及び設置免除基準細目の改正）


 中光度白色航空障害灯及び昼間障害標識の設置が免除される風力発電機

 中光度白色航空障害灯が設置された風力発電機

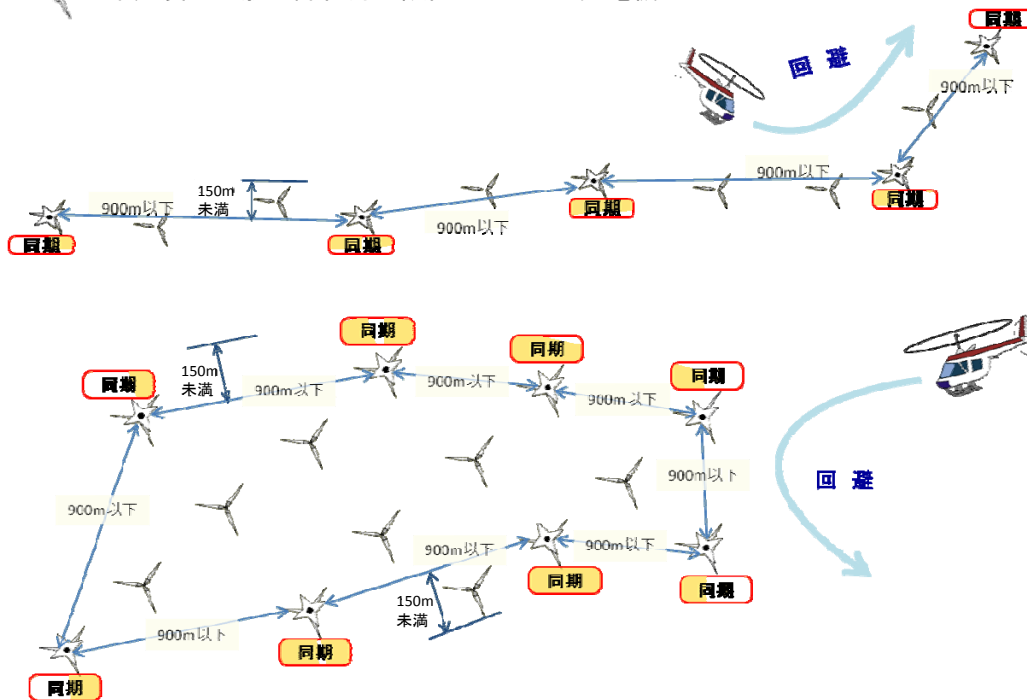

 中光度赤色航空障害灯の設置が免除される風力発電機


 中光度赤色航空障害灯が設置された風力発電機

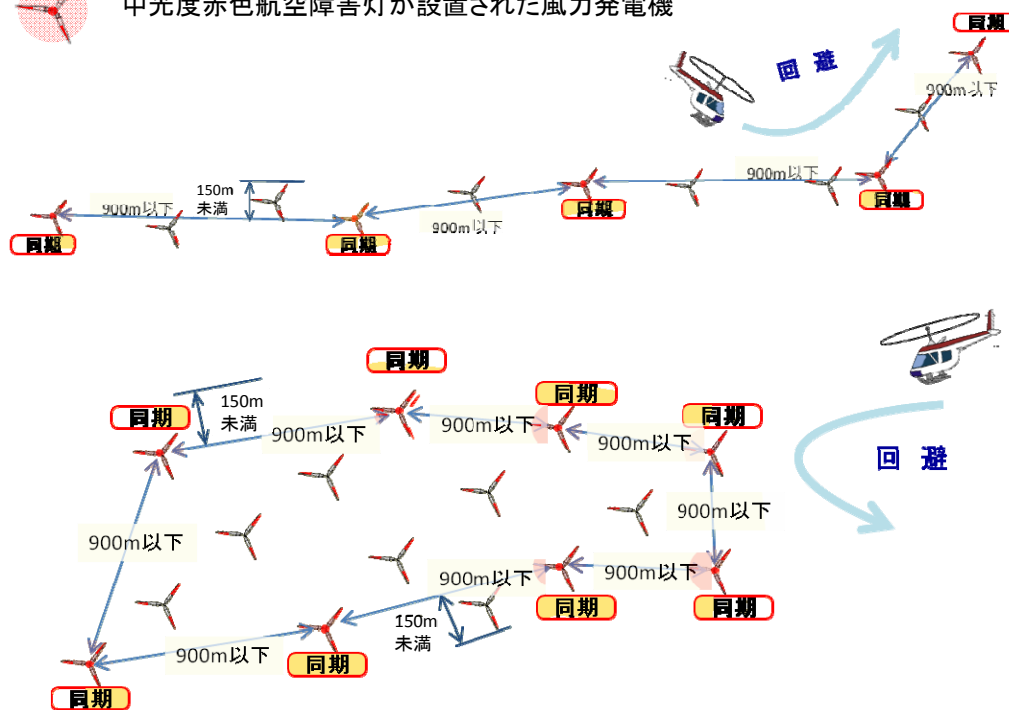

航空障害灯及び昼間障害標識の設置基準等の事務処理基準等の一部改正について

(2) 当該風力発電機群において、ナセル頂部以外の航空障害灯の設置を省略すること(設置基準及び設置基準細目の改正)

中光度赤色航空障害灯設置の場合(標識必要)

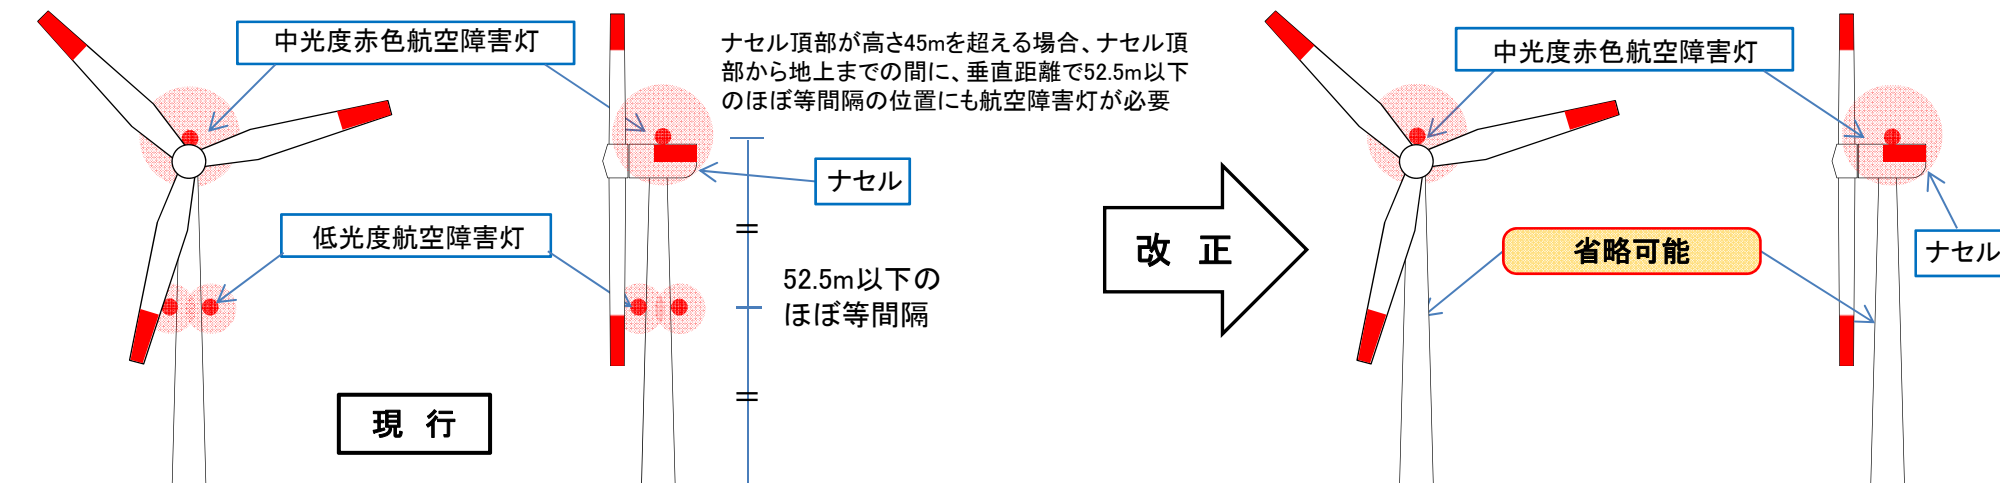

中光度白色航空障害灯設置の場合(標識不要)

