

教育施設等の防音工事

・工事施工例


防音サッシ



空調機(室内機)



空調機(室外機)

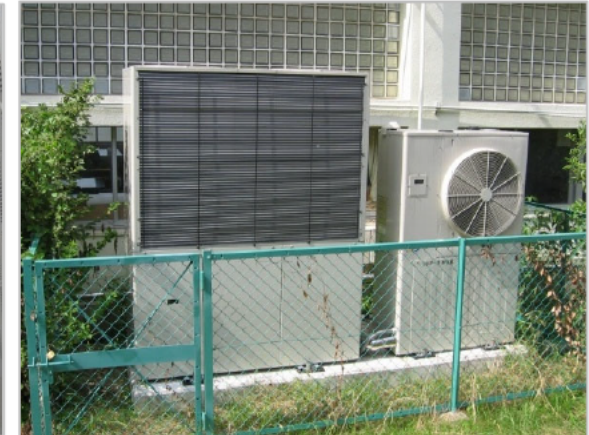

空調機の騒音測定



【空調機の消音基準】

室内吹出口から水平に1m離れた点から、1.2m下の位置において、

- ・学校、幼稚園等及び第6条施設 … 45dB
- ・病院、特別養護老人ホーム等 … 40dB